



## 尾花沢市大石田町環境衛生事業組合

# 令和2年度決算報告

尾花沢市大石田町環境衛生事業組合10月議会で承認されたため、尾花沢市大石田町環境衛生事業組合の令和2年度会計について公表いたします。

### 公共下水道事業特別会計

《損益計算書》

収益	金額	費用	金額
営業収益	1億1,877万円	営業費用	3億2,567万円
営業外収益	2億9,042万円	営業外費用	8,071万円
特別利益	14万円	特別損失	790万円
収益合計	4億9,933万円	費用合計	4億1,428万円
		当年度純利益	△495万円

《貸借対照表》

資産	金額	負債・資本	金額
固定資産	71億1,006万円	固定負債	41億2,380万円
		流動負債	2億5,720万円
		繰延収益	29億3,732万円
流動資産	5,936万円	資本金	0円
		剰余金	△1億4,890万円
資産合計	71億6,942万円	負債・資本合計	71億6,942万円

### 公営企業経営健全化に係る資金不足比率について

特別会計の名称	令和2年度 資金不足比率	経営健全化基準
水道事業会計	—	20.0%
公共下水道事業特別会計	—	20.0%
尾花沢市特定環境保全 公共下水道事業会計	—	20.0%
大石田町特定環境保全 公共下水道事業会計	—	20.0%

### 尾花沢市特定環境保全公共下水道事業会計

《損益計算書》

収益	金額	費用	金額
営業収益	681万円	営業費用	8,009万円
営業外収益	8,301万円	営業外費用	755万円
特別利益	0円	特別損失	26万円
収益合計	8,982万円	費用合計	8,790万円
		当年度純利益	192万円

《貸借対照表》

資産	金額	負債・資本	金額
固定資産	4億9,980万円	固定負債	3億4,851万円
		流動負債	3,203万円
		繰延収益	2億1,786万円
流動資産	695万円	資本金	0円
		剰余金	△9,165万円
資産合計	5億675万円	負債・資本合計	5億675万円

### 大石田町特定環境保全公共下水道事業会計

《損益計算書》

収益	金額	費用	金額
営業収益	965万円	営業費用	4,409万円
営業外収益	4,227万円	営業外費用	573万円
特別利益	0円	特別損失	30万円
収益合計	5,192万円	費用合計	5,012万円
		当年度純利益	180万円

《貸借対照表》


資産	金額	負債・資本	金額
固定資産	6億4,550万円	固定負債	3億72万円
		流動負債	2,560万円
		繰延収益	2億8,407万円
流動資産	603万円	資本金	2,256万円
		剰余金	1,858万円
資産合計	6億5,153万円	負債・資本合計	6億5,153万円

■尾花沢市大石田町環境衛生事業組合 管理課 TEL23-2161

### 一般会計


#### 《歳入》

計 6億7,360万円

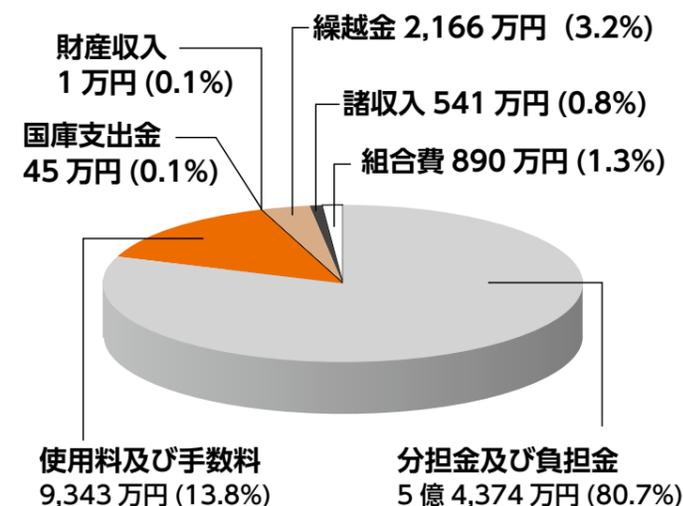

#### 《歳出》

計 6億5,129万円

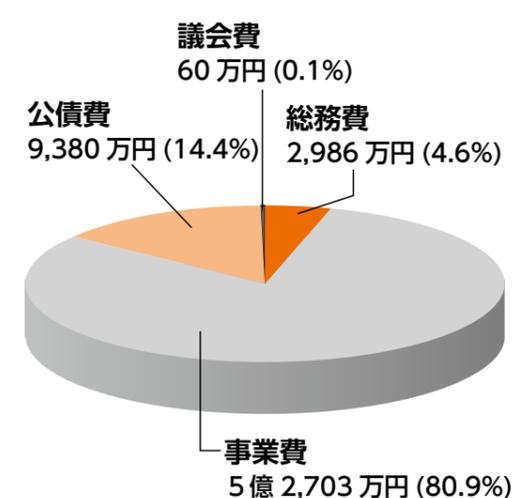

### 水道事業会計

《損益計算書》

収益	金額	費用	金額
営業収益	4億1,678万円	営業費用	3億6,915万円
営業外収益	5,902万円	営業外費用	2,929万円
特別利益	367万円	特別損失	941万円
収益合計	4億7,947万円	費用合計	4億785万円
		当年度純利益	7,162万円

《貸借対照表》

資産	金額	負債・資本	金額
固定資産	50億5,103万円	固定負債	10億9,274万円
		流動負債	7,812万円
		繰延収益	7億7,046万円
流動資産	4億9,065万円	資本金	29億4,424万円
		剰余金	6億5,612万円
資産合計	55億4,168万円	負債・資本合計	55億4,168万円

### 参考

- 水道事業会計及び公共下水道事業会計、尾花沢市特定環境保全公共下水道事業会計並びに大石田町特定環境保全公共下水道事業会計については、資金不足額がないため資金不足比率は算定されませんので「—」と記載しています。
- 資金不足比率が、経営健全化基準以上となった場合は、経営健全化計画を定めなければなりません。水道事業会計及び公共下水道事業会計、尾花沢市特定環境保全公共下水道事業会計並びに大石田町特定環境保全公共下水道事業会計については、これを下回っています。

### 冬期間の漏水事故にご注意!

冬期間は、低温による凍結で水道管や蛇口の破損等がおこりやすい時期です。漏水を防ぐため、外蛇口の雪囲い、水抜栓、電熱線の電源等の確認をお願いいたします。

#### ★こんなときは注意してください

- ・一日中、外気温が氷点下(真冬日)のとき。
- ・旅行で家を留守にするなど、長期間水道を使用しないとき。

#### ★水道の凍結を防ぐには?

水抜栓(不凍栓)による水道管の水抜きが効果的です。寒い冬、寝る前や家を留守にする場合は水抜栓を使ってください。

#### ★水の抜き方(手動式)

- ①水抜栓のハンドルを右に止まるまで回す(時計回り)。
- ②家の中の蛇口を全部開ける。
- ③水が出ない状態を確認したら、蛇口を閉める。

■尾花沢市大石田町環境衛生事業組合  
水道課 TEL23-2161(内線15)